

Linia 0,4 kV projektowana:

AsXSn 4x50 mm² - 198 mb

Przyłącza projektowane:

AsXSn 4x25 mm² - 61 mb 2 szt.

NAKY 4x25 mm² - 14 mb 1 szt.

Linia oświetlenia drogowego:

AsXSn 4x25 mm² - 96 mb

AsXSn 2x25 mm² - 136 mb

Linia 0,4 kV do demontażu:

AL 4x50 mm² - 206 mb


Przyłącza do demontażu:


AL 4x16 mm² - 44 mb 2 szt.

Linia oświetlenia do demontażu:

AL 2x25 mm² - 83 mb

AL 1x25 mm² - 123 mb

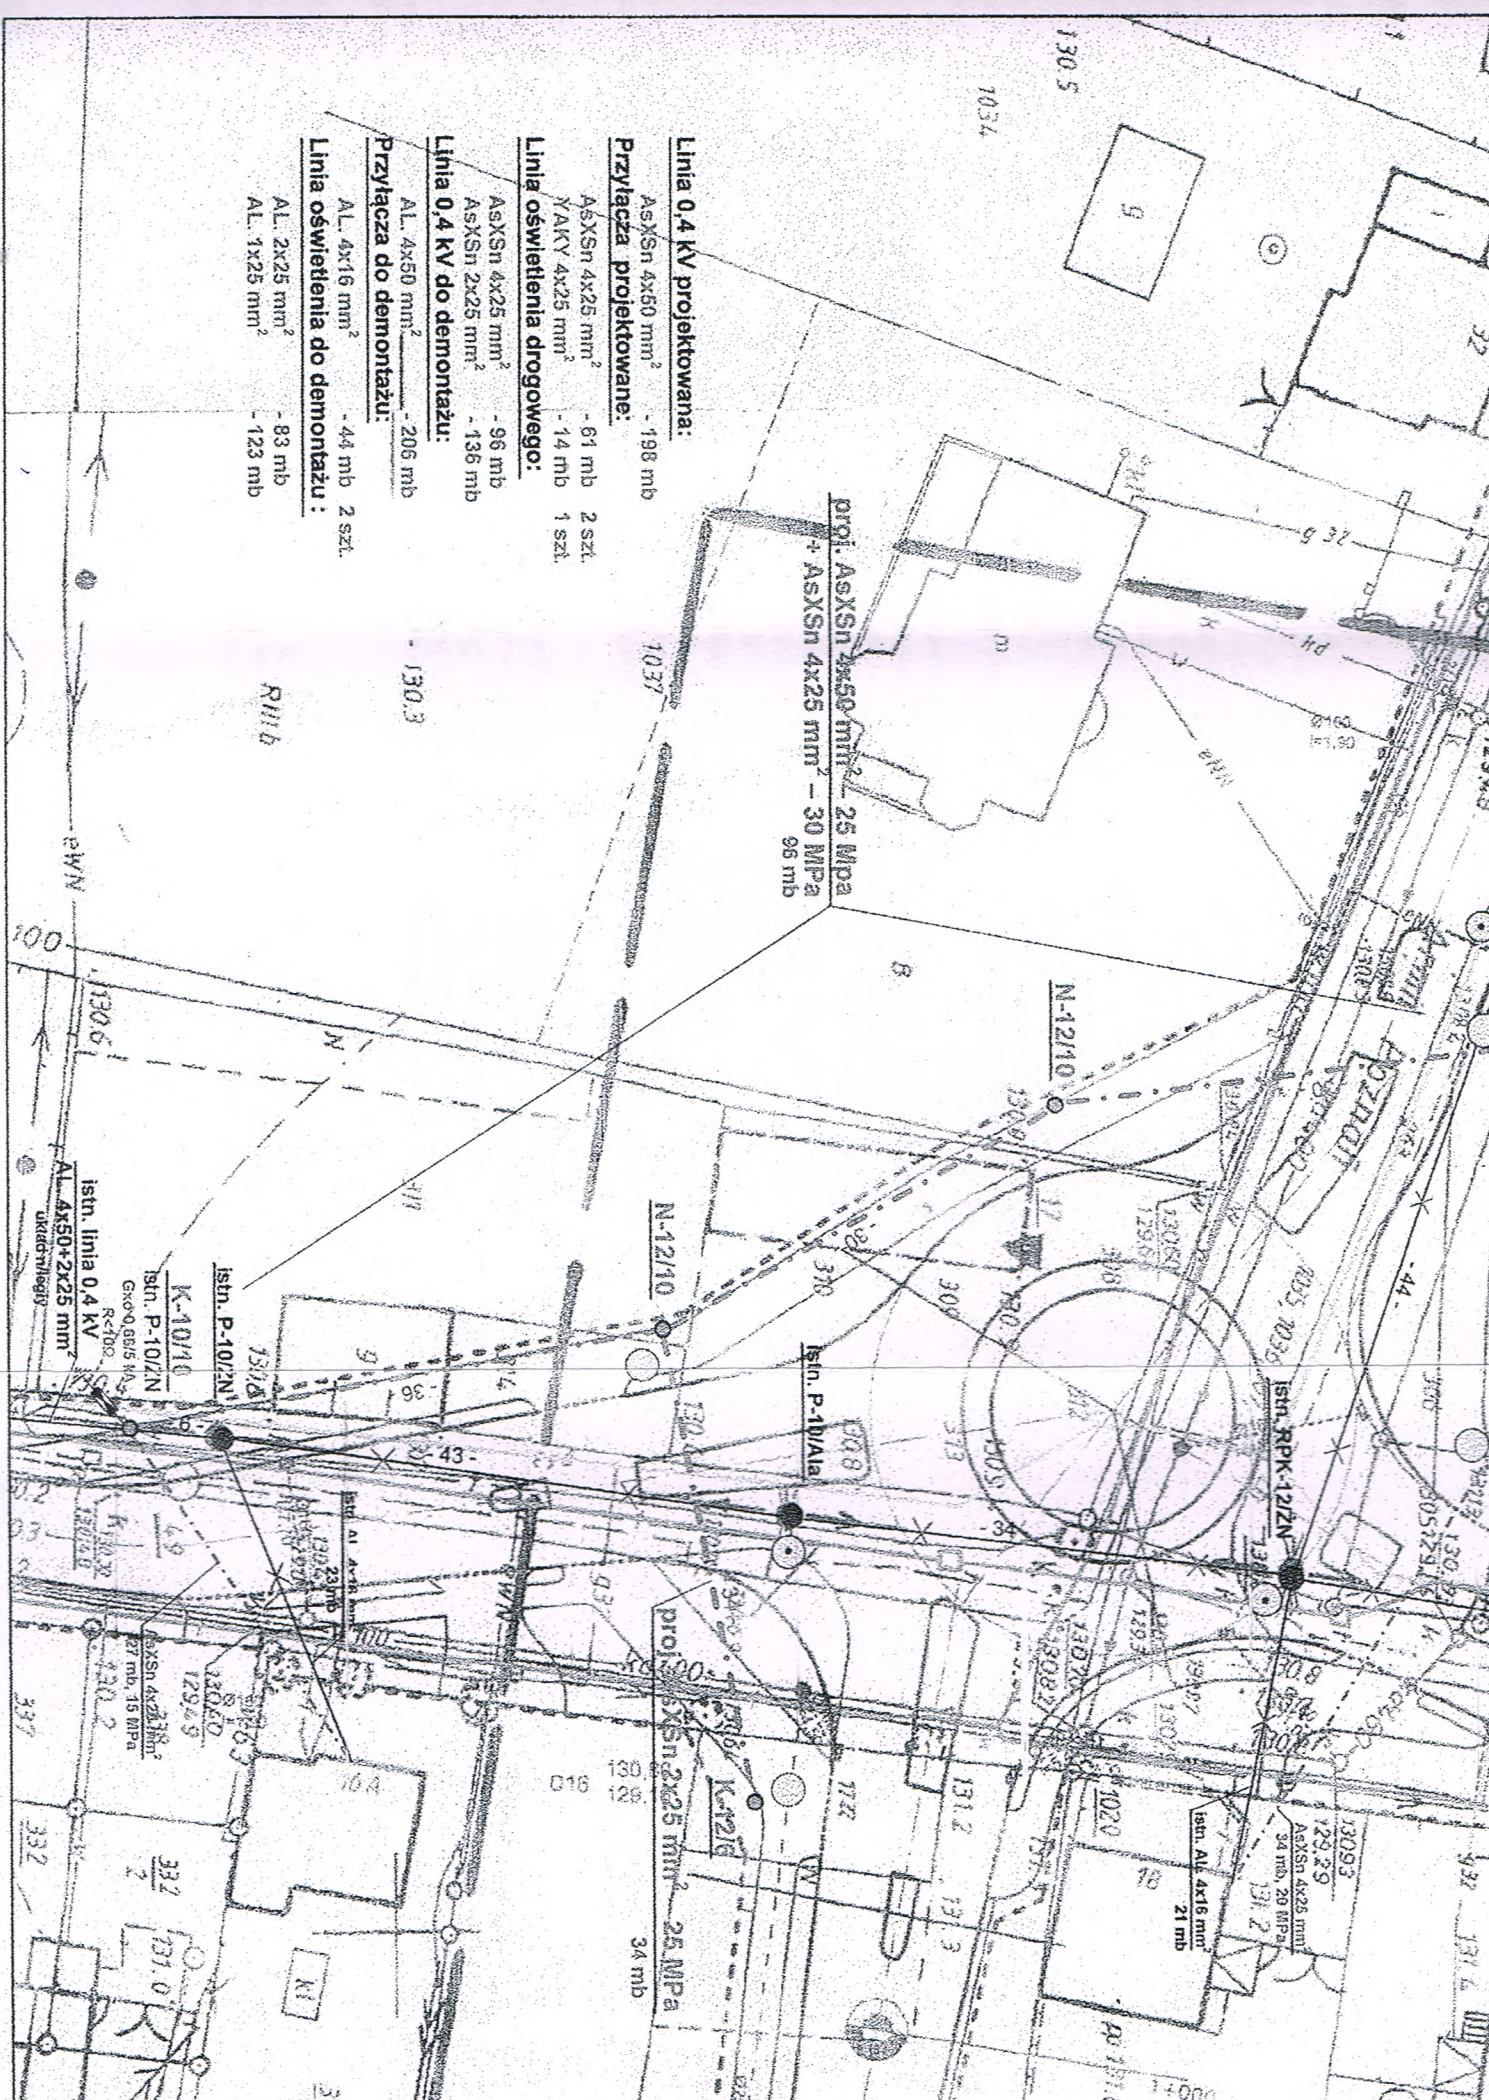



Výkonová projekce

PEDEKAKKAL SRI JAYAWARDHANA
ELMO CHUDJOL TENGCEKKEKOLAM PATTI

11-11-1988 15:43:01 0520

Włodzisław Kosturkiewicz

1780/94/1.0

mgr inż. Jacek Koszkiewicz

Budowa z przebudową ulicy
w Poznaniu

Inventory: 2000

mgr inż. Ryszard Pleciek
07. PAŹ. 2012
za zgodności z oryginałem

